


序号	图例	产品名称	备注
1		枪型摄像机	POE供电
2		半球摄像机	POE供电
3		球型摄像机	
4		公共广播	

注：图纸图例仅为示意位置图，具体角度根据现场安装调整。
敷设桥架水平为300×100cm，线管为JDG25管。
敷设垂直桥架为300×100cm

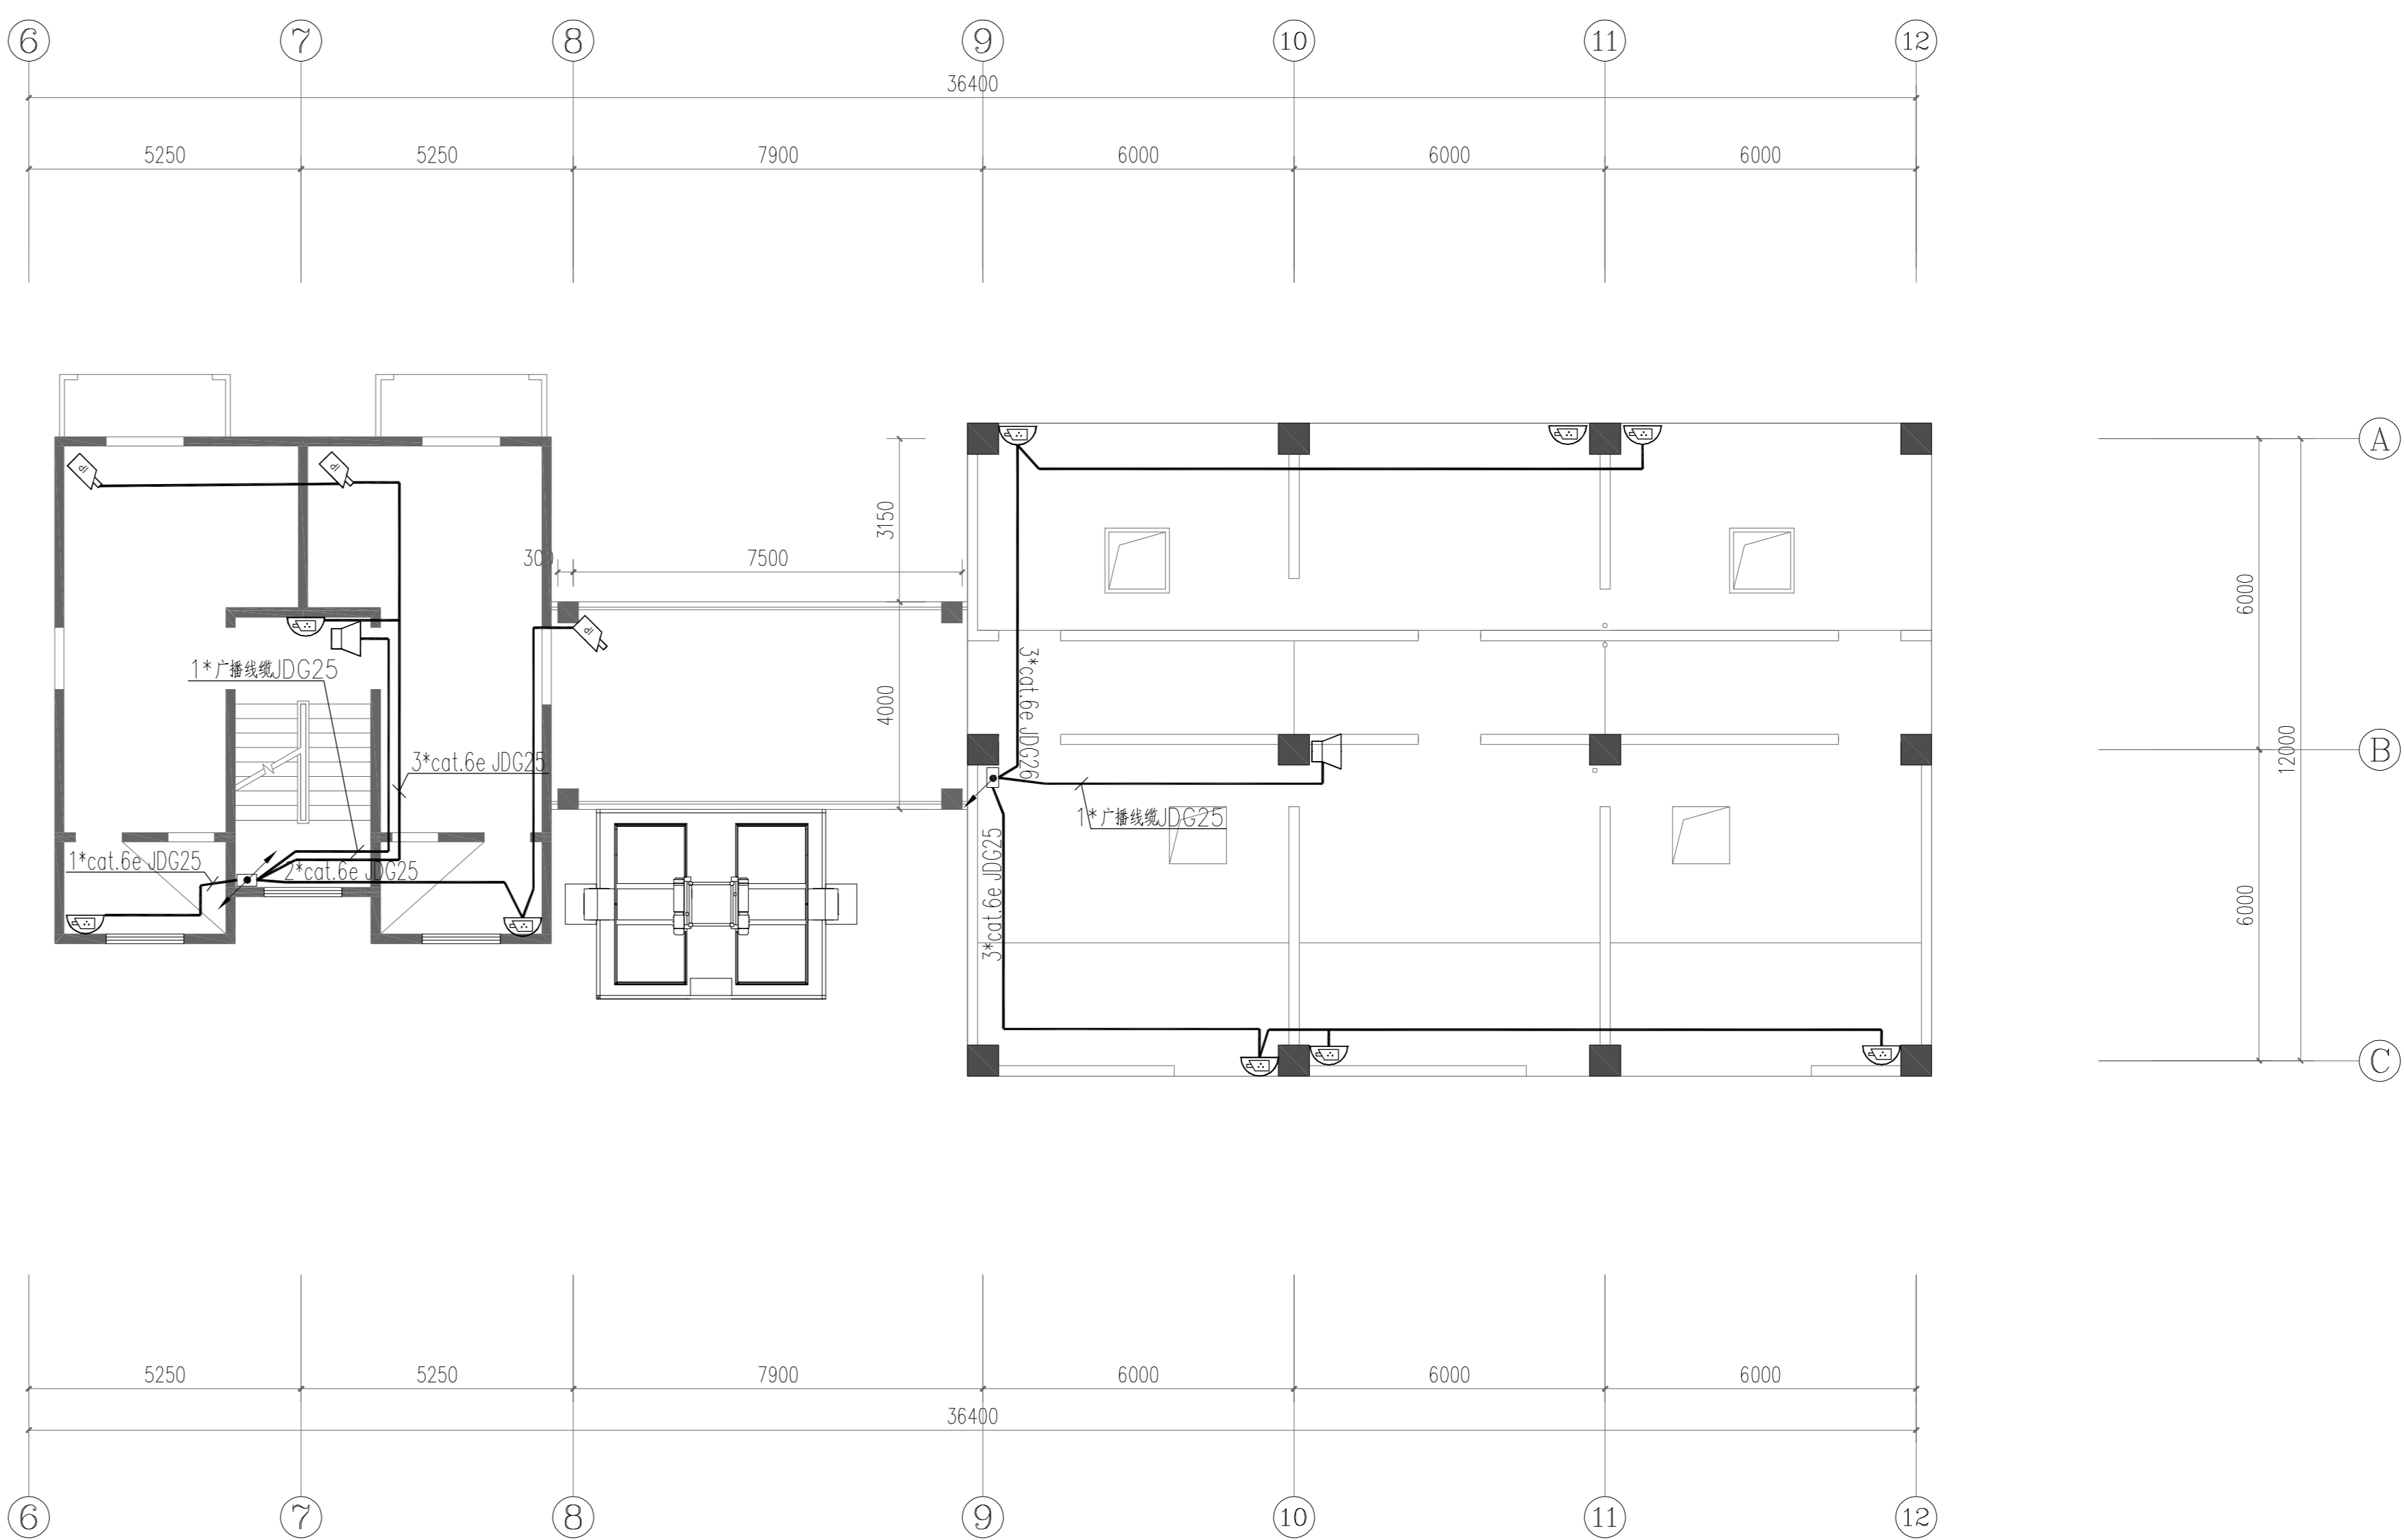

注释栏				
山东省建筑设计研究院有限公司 Shandong Provincial Architecture Design Research Institute Co., Ltd.				
项目负责人				
设计单位				
会 签				
说 明				
方案设计				
专业负责人				
审 定				
审 核				
校 对				
设 计				
绘 图				
建设单位	重庆市消防支队			
工程名称	重庆市消防支队训练基地设计			
子项名称	训练基地建筑设计			
图 名	三层平面图			
工程编号				
子项编号				
专 业	建筑			
图 号	09			
设计阶段	施工图设计			
版 本	A			
日 期	2020.10.03			